

**Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve**

**Felújítási és pótlási terv**

**Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz**

**Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-SZV, 21-30322-1-002-00-14**

**I.ütem**

**Tervezett időtáv: rövid**

**2023. év**

-

**II.ütem**

**Tervezett időtáv: közép**

**2024-2027. év**

**1. Szennyvíztisztító telep levegőztető rendszerének felújítása**

A levegőztető medencébe bekerült szennyvízben a mélylevegőztetéssel bevitt oxigén hatására történik meg az ammónia nitrifikációja, illetve a szerves anyag jelentős részének lebontása. A levegőztető rendszer biztonságos és szakszerű üzemeltetése szükséges annak érdekében, hogy a kibocsájtott szennyvíz minden esetben megfeleljen a hatályos jogszabályokban foglalt kibocsájtási határértékeknek. Ennek érdekében a légbefújó kompresszorok, légvezetékek és a medencék alján lévő perforált vezetékek felújítását tervezzük elvégezni. A levegőztető rendszer megfelelő működése (vezérlése) érdekében szükséges az I. számú oxikus medencéhez tartozó oldott oxigénmérő szonda pótlása, valamint a II. számú oxikus medencében jelenleg üzemeltetett oxigénmérő szonda felújítása, a rendszerre való integrálása.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 14,00MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

### III. ütem

#### Tervezett időtáv: hosszú

2028-2037. év

#### 2. Mechanikai szűrősor felújítása

A települések főátemelőiből a szennyvíz két vezetéken érkezik a szennyvíztisztító telepre. A szennyvíz először egy mechanikai tisztításon megy keresztül, ahol a durva szennyeződések a szűrőzóna visszatartja, csökkentve ezzel a további technológiai sor terhelését, valamint biztosítja azok megfelelő működését. A szennyvíztisztító telepen két mechanikai szűrő található.

Ívszita szűrőberendezés:

A 9. sz. átemelőről a szennyvíz a gépi tisztítású finomrácsra érkezik. A mechanikai szűrősor elemeként üzemeltetett ívszita hatékony működése érdekében felújításra szorul, amely leginkább a szűrőlemezek cseréjét foglalja magába.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 5,00MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### 3. Vezetékcseré a gépi rács akna és a központi átemelő között

A két vasbeton műtárgy közötti, 30 fm vas vezeték csere az üzembiztonság fokozása érdekében.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 1,50MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### 4. Hálózatrekonstrukció

A Fáy utca 50 fm elválasztott rendszerű szennyvízcsatorna gerincevezetékeinek, és bekötő vezetékeinek cseréjét az építési hiányosságok, anyagminőség, illetve az infiltráció, és exfiltráció kiküszöbölése érdekében szükséges elvégezni.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 2,50 MFt+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

## **5. 6., 9. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása**

### **Szennyvíz-szivattyúk felújítása, indokolt esetben cseréje, járókerekek cseréje:**

A szennyvízelvezetés üzembiztonságának megtartása/növelése érdekében szükséges az átemelő szivattyúk felújítása, az ahhoz szükséges alkatrészek vásárlása (járókerekek, szimeringek, tömítő egységek, forgó/mozgó alkatrészek), indokolt esetben azok cseréje

### **Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:**

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 16,10 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

## **6. 7. jelű szennyvíz átemelő és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása**

### **Szennyvíz-szivattyúk felújítása, indokolt esetben cseréje, járókerekek cseréje:**

A szennyvízelvezetés üzembiztonságának megtartása/növelése érdekében szükséges az átemelő szivattyúk felújítása, az ahhoz szükséges alkatrészek vásárlása (járókerekek, szimeringek, tömítő egységek, forgó/mozgó alkatrészek), indokolt esetben azok cseréje

### **Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:**

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

### **Átemelő fedlapjának cseréje:**

Az aknák fedlapjai a környezeti hatások miatt korrodálódnak, sérülnek, így azok folyamatos felújítása, felújítása, esetenként cseréje szükséges, az üzembiztonság, és a balesetek megelőzés érdekében.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 4,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

**7. 0., 1., 2., 3., 4., 4/1., 5., 8. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása**

**Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:**

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 10,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

**8. R1., R2., R3., R4., R5. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása**

**Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:**

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 10,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

**9. V1., V2., V3. jelű szennyvíz átemelők és szerelvényeinek, berendezéseinek ütemezett felújítása**

**Szennyvízátemelő aknáknak vezető-szárainak csere:**

A biztonságos karbantartói és egyéb munkák elvégzése érdekében a korrodálódott vezetősárak cseréje szükséges, rozsdamentes anyagúra

**Szennyvízátemelők elektromos szekrényeinek, irányítástechnikai, távfelügyeleti rendszereinek, berendezéseinek felújítás, korszerűsítése:**

Folyamatos üzembiztonság érdekében ezek felújítás szükséges. Amennyiben felújításuk nem gazdaságos, akkor cseréjüket kell végrehajtani, a régi átemelők irányítástechnikájának összehangolása mellett az új rendszerrel.

Melléklet: Helyszínrajz

Várható költsége: 5,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

Document Title



## Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037. időszakra

## FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama			Tervezett időtáv ****	
						Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
1	Szennyvíztisztító telep levegőtető rendszerének rekonstrukciója	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	14000	forráshiány	2024	2024		x	
2	Ívszita rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	5000	bérelti díj	2025	2025		x	
3	Telepvezetékcsere	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	1500	bérelti díj	2027	2027			x
4	Hálózatrekonstrukció Fáy utca	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	2500	bérelti díj	2028	2028			x
5	6., 9. jelű átemelők felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	16100	forráshiány	2029	2029			x
6	7. jelű átemelő felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	4000	bérelti díj	2031	2031			x
7	0., 1., 2., 3., 4., 4/1., 5., 8. jelű átemelők felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	10000	bérelti díj	2033	2033			x
8	R1., R2., R3., R4., R5. jelű átemelők felújításán	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	10000	bérelti díj	2035	2035			x
9	V1., V2., V3. jelű átemelők felújítása	nem	Mezőkovácsháza-Végegyháza Önkormányzata	5 000	forráshiány	2037	2037			x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	19 000	12 800
III. ütem	49 100	28 000

\* a megfelelő szövegrész aláhúzásával kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelölni

ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató \*

Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.

21-30322-1-002-00-14





# **Gyulai Közülemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve**

## **Beruházási terv**

**Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: szennyvíz**

**Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-SZV., 21-30322-1-002-00-14**

### **I.ütem**

**Tervezett időtáv: rövid**

**2023. év**

-

### **II.ütem**

**Tervezett időtáv: közép**

**2024-2027. év**

#### **1. 1 db Flygt 3102 szennyvízszivattyú beszerzése**

A települési szennyvízelvezető hálózatátemelőjében a gyakori a szálal anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcsere van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvízszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: Jelleggörbe

Beruházás várható költsége: 2,20 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### **2. 2 db Flygt 3127 szennyvízszivattyú beszerzése**

A települési szennyvízelvezető hálózat központi átemelőjében a gyakori a szálal anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcsere van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvízszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: Jelleggörbe

Beruházás várható költsége: 5,00 MFt+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

### **III. ütem**

#### **Tervezett időtáv: hosszú**

**2028-2037. év**

#### **3. 2 db Flygt 3102 szennyvízszivattyú beszerzése**

A települési szennyvízelvezető hálózatátemelőjében a gyakori a szálas anyagok miatti dugulás, amelyek elkerülése érdekében szivattyúcsere van szükség. Ennek megfelelően a jelenlegi szennyvízszivattyúkat lehetőség szerint dugulásmentes járókerékkel ellátott szivattyúkra tervezzük cserélni.

Melléklet: Jelleggörbe

Beruházás várható költsége: 4,50 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### **4. Biofilter elhelyezése átemelőknél**

Az átemelők környékén a szaghatások csökkentése érdekében biofilter beépítése javasolt.

Melléklet: -

Várható költség: 15,50 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

#### **5. Szennyvíztelep kombinált biológiai műtárgyába tartalék keverőszivattyúk beszerzése**

A biológiai műtárgyak közötti szennyvizek keverése szükséges a megfelelő tisztítási hatások elérése érdekében. A keveredést biztosító ABS típusú keverőszivattyúk gyakori meghibásodása, a szivattyúk ki és visszahelyezésének nehézségei, valamint az elhúzódó javítási idő miatt, korszerű és üzembiztos keverők beszerzése szükséges.

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Beruházás várható költsége: 6,50MFt+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### **6. A meglévő kezelt szennyvíziszap tároló terület lefedése**

Minél magasabb legyen a víztelenített szennyvíziszap szárazanyagtartalma, kevesebb környezeti hatásnak legyen kitéve a víztelenített iszap

Melléklet: Szennyvíztisztító telep helyszínrajz

Beruházás várható költsége: 10,00 MFt+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra  
**BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése: elátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató \*  
 Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.  
 Víziközmű-rendszer kódja: \*\* 21-90322-1-002-00-14

Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett elátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****	
						Kezdsés	Befejezés	Rövid	Hosszú
1.	Flygt 3102 szennyvízszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegység Önkormányzata	2 200	bérelti díj	2024	2024	x	
2.	Flygt 3127 szennyvízszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegység Önkormányzata	5 000	bérelti díj	2025	2025	x	
3.	Flygt 3102 szennyvízszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegység Önkormányzata	4 500	bérelti díj	2028	2028		x
4.	Biofilter elhelyezése átmenetlőnél	nem	Mezőkovácsháza-Végegység Önkormányzata	15 500	forráshiány	2029	2029		x
5.	Keverőszivattyú beszerzése	nem	Mezőkovácsháza-Végegység Önkormányzata	6 500	bérelti díj	2031	2031		x
6.	Szennyvíziszap tároló fedése	nem	Mezőkovácsháza-Végegység Önkormányzata	10 000	forráshiány	2037	2037		x

	Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0	0
II. ütem	7 200	7 200
III. ütem	36 500	11 000

\* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

"forráshiány" kifejezéssel

\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelölni



**Gyulai Közülemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve**  
**Felújítási és pótlási terv**  
**Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz**  
**Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-IV., 11-30322-1-002-00-00**

**I.ütem**

**Tervezett időtáv: rövid**

**2023.**

**1. Központi telep (Dózsa u.) villamos szekrények korszerűsítése, felújítása (I. ütem.)**

A központi telep villamos kapcsolószekrényei elavultak, a mai szabványnak nem felelnek meg.

Feladat leírása: Az elkészített villamos tervek alapján kerül kivitelezésre.

Melléklet: Villamos tervek

Felújítás várható költsége: 5,50M Ft+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

**2. III-as számú vízműtelep villamos szekrények korszerűsítése, felújítása(II. ütem.)**

A III-as számú vízműtelep villamos kapcsolószekrényei elavultak, a mai szabványnak nem felelnek meg.

Feladat leírása: Az elkészített villamos tervek alapján kerül kivitelezésre.

Melléklet: Villamos tervek

Felújítás várható költsége: 4,7M Ft+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

**II. ütem**

**Tervezett időtáv: közép**

**2024-2027.**

**1. 500 m<sup>3</sup>-es vasbeton víztorony felújítása**

A település ivóvízhálózati nyomását az 500 m<sup>3</sup>-es vasbeton víztorony biztosítja. A víztorony külső felületkezelése, az acél háttámaszos létrájának festése, a víztér belső

rekonstrukciója és tetőszigetelése vált szükségessé, emellett a földszinti betonlépcső és járófelület felújítása is ajánlatos.

Melléklet: Víztorony helyszínrajz

Alaprajz

A-A; B-B metszetek

Felújítás várható költsége: 55,00MFt + ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

### **III.ütem**

**Tervezett időtáv: hosszú**

**2028-2037.**

#### **1. Ivóvízhálózat rekonstrukció:**

Az ivóvíz elosztó hálózat kiépítése a '70-es évek elején kezdődött, nagyrészt AC csövekből. A gerincvezetékek rekonstrukciójával egy időben célszerű a rekonstrukcióval érintett bekötővezetékek, a szakaszoló tolózárok, tűzcsapok valamint a szivacsos mosatás érdekében mosatóidomokcseréje, kiépítése is. A rekonstrukció elvégzése több ütemben javasolt.

Mellékletek: -

Várható költség: 50,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Forráshiány

#### **2. Közkifolyók, tűzcsapokjavítása, szükség esetén cseréje:**

A közkifolyók és tűzcsapok folyamatos felújítása, javítása, indokolt esetben cseréje, illetve a szükséges anyagok, alkatrészek szerelvények beszerzése szükséges.

Mellékletek: -

Várható költség: 8,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### **3. Központi telep (Dózsa u.) üzemi épület nyílászáróinak cseréje, külső hőszigetelés készítés.**

A központi telep épületei elavultak, energetikai korszerűsítése szükséges.

Melléklet: Vízműtelep helyszínrajz

Felújítás várható költsége: 13,40MFt+Áfa.

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj



#### **4. Ivóvízhálózat rekonstrukció:**

Az ivóvíz elosztó hálózat kiépítése a '70-es évek elején kezdődött, nagyrészt AC csövekből. A gerincvezetékek rekonstrukciójával egy időben célszerű a rekonstrukcióval érintett bekötővezetékek, a szakaszoló tolózárak, tűzcsapok valamint a szivacsos mosatás érdekében mosatóidomokcseréje, kiépítése is. A rekonstrukció elvégzése több ütemben javasolt.

Mellékletek: -

Várható költség: 20,00 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

#### **5. Csomópont felújítások:**

Üzemeltetési tapasztalatok alapján, az ivóvízhálózati csomópontokban beépített előregedett szerelvények nem üzembiztosak, átereszhetnek, korrodálódtak, a szakaszolást csőtörésnél, mosatásnál lehetetlenné teszik. Folyamatos cseréjük rendkívül fontos.

Mellékletek: -

Várható költség: 8,30 M Ft+ÁFA

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra											
FELJÚJTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA											
ellátásért felelős / elátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *											
Gyulai Közütemi Nonprofit Kft.											
11-303322-1-002-00-00											
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Viz jogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése ***	Kezdés	Befejezés	Megvalósítás várható időtartama	Rövid	Közép	Hosszú
1	Központi telep (Dózsa u.) termelői utak villamos korszerűsítése, felújítása (I. ütem)	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	5 500	bérelti díj	2023	2023	2023	x		
2	III.-as számú vízműtelep termelői utak villamos korszerűsítése, felújítása (II. ütem)	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	4 700	bérelti díj	2023	2023	2023	x		
3	Víztorony felújítása	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	55 000	forráshiány	2024	2024	2024		x	
4	Ivóvízhálózat rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	50 000	forráshiány	2028	2028	2028			x
5	Közfolyók, tűzcsapok rekonstrukciója	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	8 000	forráshiány	2029	2029	2029			x
6	Üzemi épület felújítása	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	13 400	bérelti díj	2031	2031	2031			x
7	Ivóvízhálózat rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	20 000	bérelti díj	2034	2034	2034			x
8	Csomópont rekonstrukció	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza	8300	forráshiány	2035	2035	2035			x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	10 200
II. ütem	55 000
III. ütem	99 700
	40 000

\* a megfélelő szövegrészt aláhúzás-sal kell jelölni

\*\* a hivatali által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell

\*\*\*\* a megfélelő időtávot x-el kell jelölni



**Gyulai Közüzemi Nonprofit Kft Gördülő Fejlesztési terve**

**Beruházási terv**

**Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: ivóvíz**

**Víziközmű-rendszer kódja: Mezők-Vége-IV., 11-30322-1-002-00-00**

**I.ütem**

**Tervezett időtáv: rövid**

**2023. év**

-

**II. ütem**

**Tervezett időtáv: közép**

**2024-2027. év**

-

**III.ütem**

**Tervezett időtáv: hosszú**

**2028-2037. év**

**1. Búvárszivattyúk beszerzése.**

Az ivóvízellátás biztonságának megtartása érdekében korszerű tartalék szivattyú beszerzése szükséges.

Melléklet: -

Várható költség: 6,00 M Ft+Áfa

A fejlesztés pénzügyi bemutatása: Bérleti díj

1. The first part of the document is a list of names.

2. The second part is a list of dates.

3. The third part is a list of locations.

4. The fourth part is a list of events.

5. The fifth part is a list of people.

6. The sixth part is a list of organizations.

7. The seventh part is a list of activities.

8. The eighth part is a list of places.

9. The ninth part is a list of times.

10. The tenth part is a list of names.

11. The eleventh part is a list of dates.

12. The twelfth part is a list of locations.

13. The thirteenth part is a list of events.

14. The fourteenth part is a list of people.

15. The fifteenth part is a list of organizations.

16. The sixteenth part is a list of activities.

17. The seventeenth part is a list of places.

Gördülő fejlesztési terv a 2023 - 2037 időszakra										
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA										
ellátásért felelős / elátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *										
Gyulai Közülemi Nonprofit Kft.										
1.1-30322-1-002-00-00										
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:										
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:										
Víziközmű-rendszer kódja: **										
Fontossági sorrend	Felújítás és pótlás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a felújítás, pótlás	Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése***	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv ****		
2.	Bűvárszivattyúk beszerzése	nem	Mezőkovácsháza – Végegyháza Önkormányzata	6 000	bérelti díj	Kezdés	Befejezés	Rövid	Közép	Hosszú
						2028	2037			x

Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében [eFt]	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében [eFt]
I. ütem	0
II. ütem	0
III. ütem	6 000


\* a megfelelő szöveget aláhúzással kell jelelni

\*\* a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

\*\*\* amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelelni kell

\*\*\*\* "forráshány" kifejezéssel

\*\*\*\*\* a megfelelő időtávot x-el kell jelelni

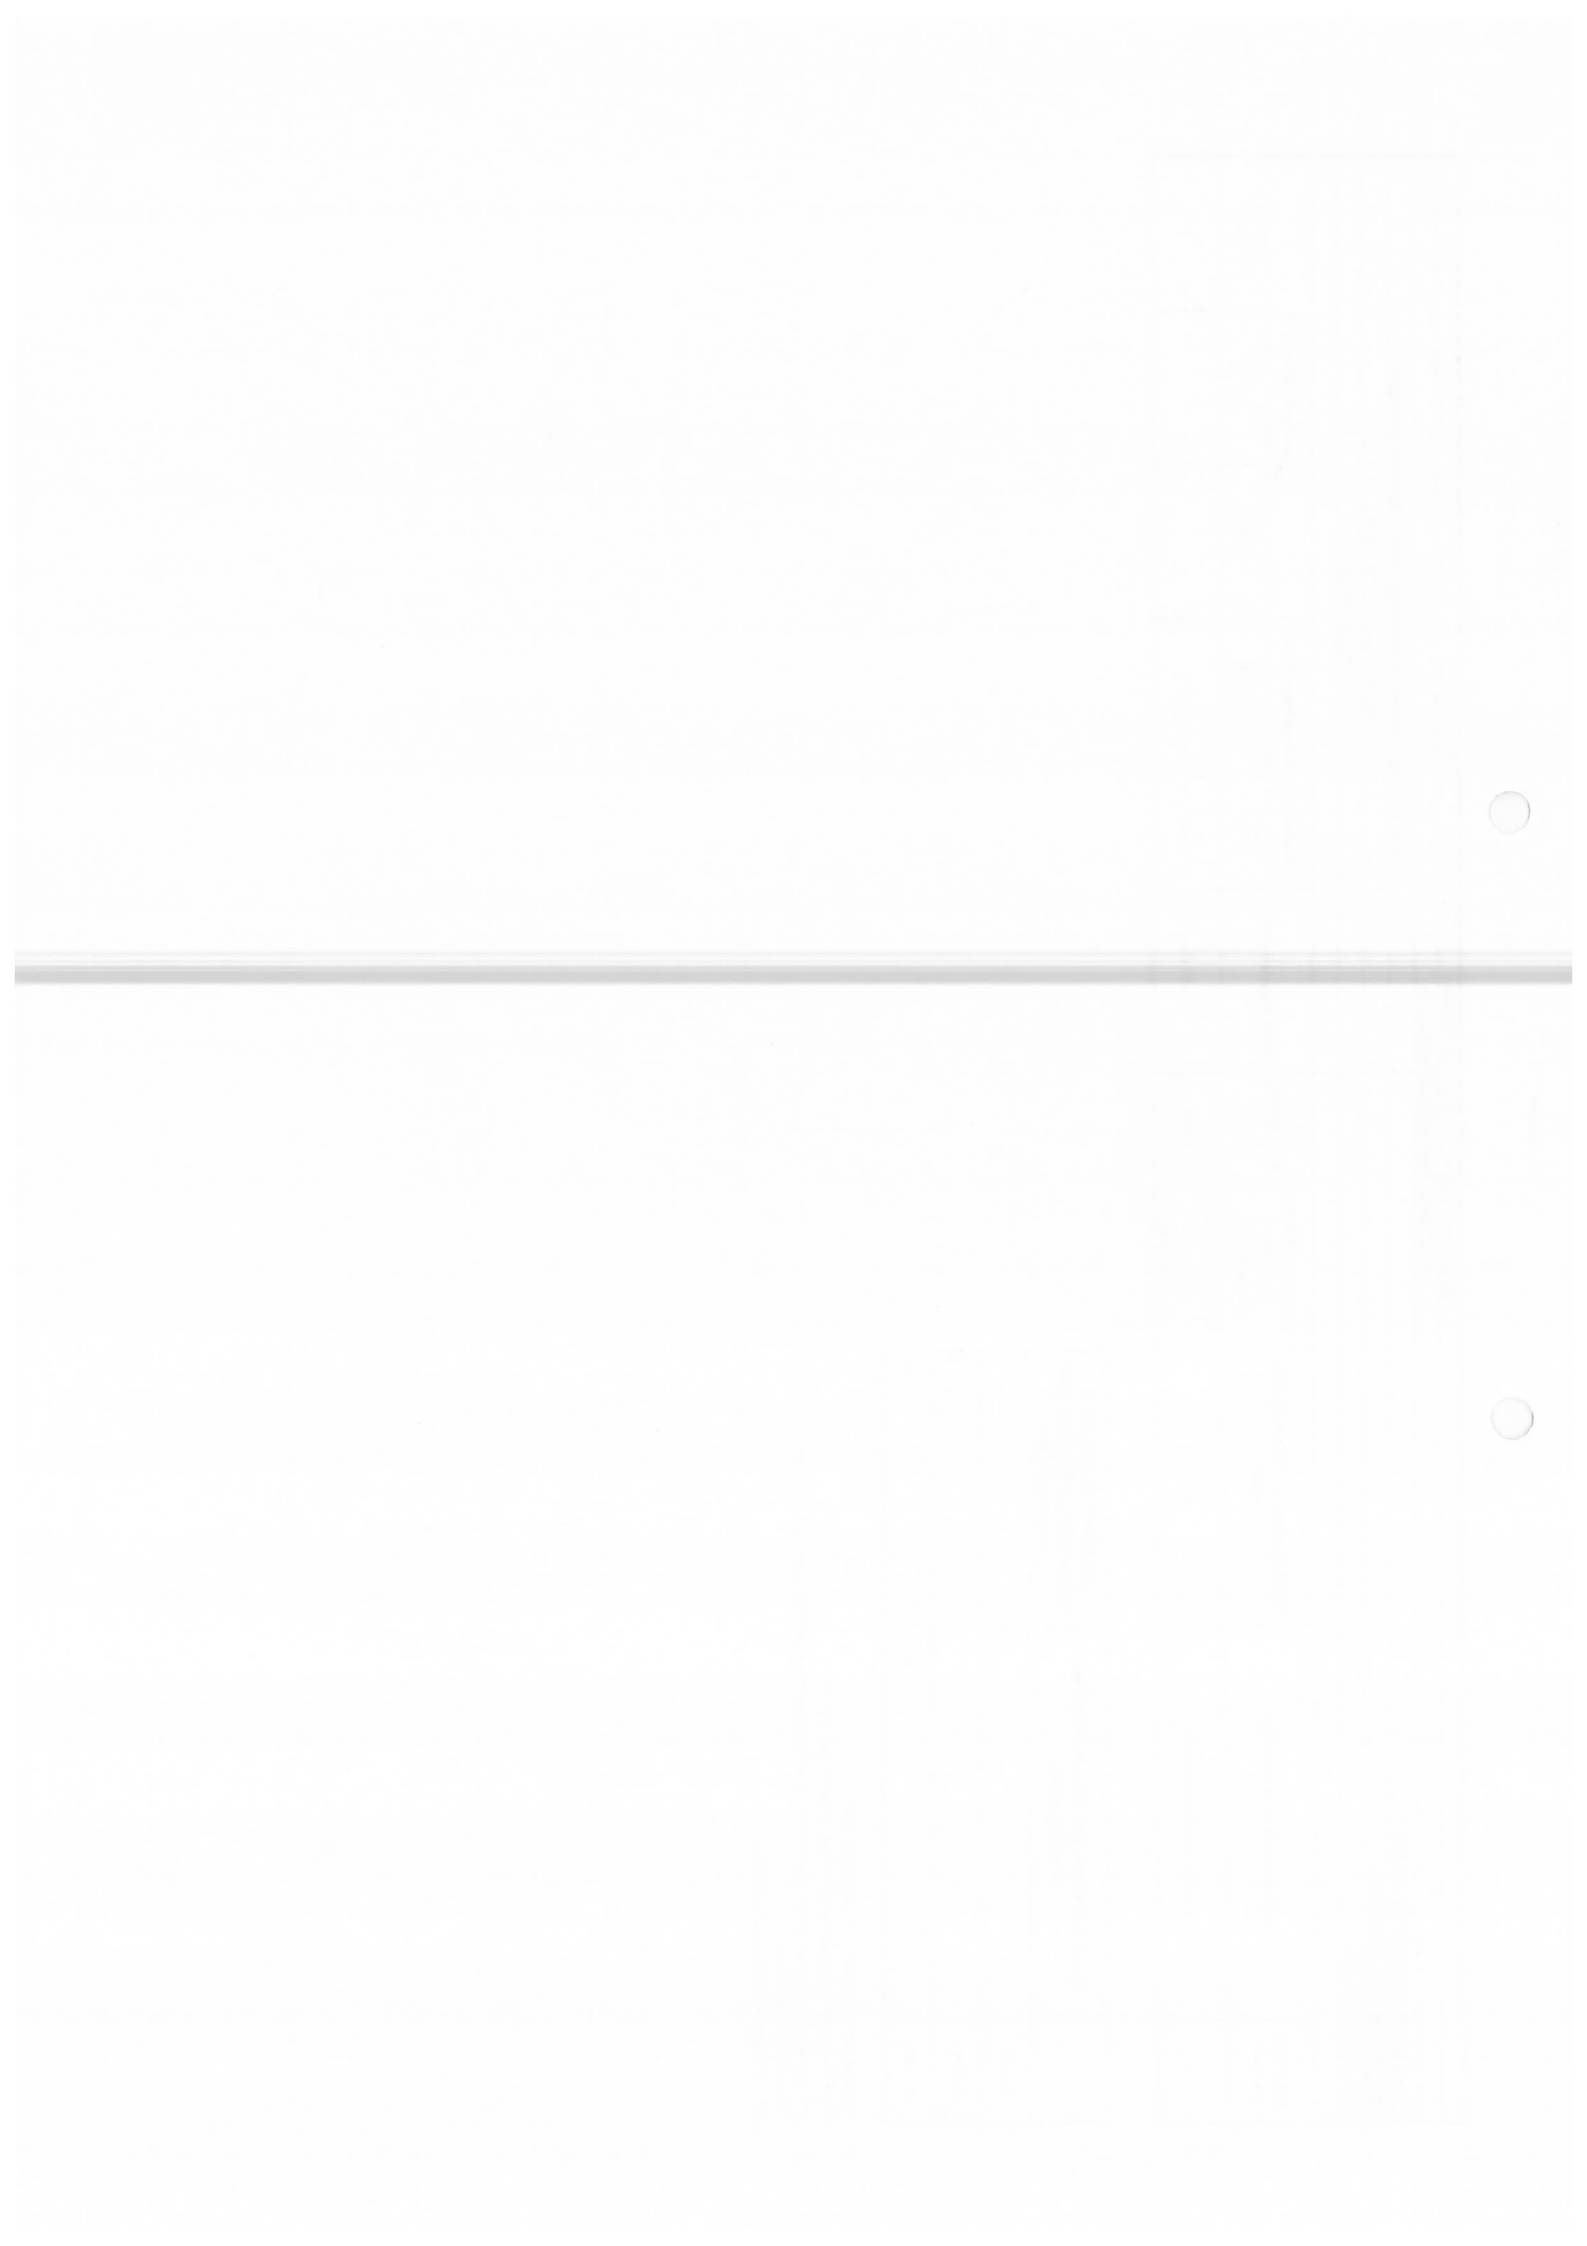



# MEGHATALMAZÁS

Alulírott, *Csepreghy Elemér*,

**Mezőkovácsháza** Város Polgármestere,

mint **Mezőkovácsháza** település víziközmű-szolgáltatása ellátásáért felelősének képviselője

ezúton **meghatalmazom** a

**Gyulai Közüzemi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot**,  
mint víziközmű-szolgáltatót,

hogy a Mezők-Vége-IV (azonosító kód: 11-30322-1-002-00-00) és a Mezők-Vége-SZV (azonosító kód: 21-30322-1-002-00-14) víziközmű-rendszerek 2023-2037. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terveit a 2011. évi CCIX. törvény valamint az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet előírásai szerint elkészítse, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtsa és a teljes hatósági eljárás alatt az ellátásért felelőst képviselje.

*A meghatalmazás a gördülő fejlesztési tervjóváhagyásáig érvényes.  
A meghatalmazást meghatalmazott elfogadja.*

Gyula, 2022. augusztus 26.

.....  
Csepreghy Elemér  
polgármester  
meghatalmazó

.....  
Daróczi László  
ügyvezető igazgató  
meghatalmazott

# MEMORANDUM

TO: The President

FROM: The Vice President

SUBJECT: [Illegible]

DATE: [Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]

[Illegible]